


Jelmagyarázat

- Fűvezeték
- Aramkörti vezetékek
- Tűrtízeszköz
- Működőtáv. vezetékek
- Védő vezetékek
- PB-771-6600 tp.; IP65 lámpatest, 6600lm, 4000K, LED
- PB-771-4400 tp.; IP65 lámpatest, 4400lm, 4000K, LED
- Ego 96058 tp.; 22W, ø30cm, 4000K, m 2200lm, IP44 LED lámpatest
- Ego 94523 tp.; 12W, ø17cm, 4000K, m 1350lm, IP44 LED lámpatest
- 30W LED reflektor
- STREET TOP-40 LED 40W-os LED távfigyelt lámpatest falikoron, falra szerelve
- Il.s kapcsoló falra szerelve
- Il.s ipart kapcsoló falra szerelve
- Il.s+F dugaszolóaljzat falra szerelve
- Il.s+F dugaszolóaljzat IP44
- Atlantic-F117D tp.; 2kW fali fűtőtest, beépített hőköszobájezővel
- Atlantic-F117D tp.; 0,5kW fali fűtőtest, beépített hőköszobájezővel
- Csatlakozó egység a GE-3 jelű terv szerint
- Ventilátor időkezeléssel
- Kamera
- 180x140x86mm doboz falba szilvesztve, vizsgálo összekötő részére +0,4m-en
- Vizsgálo összekötő
- 4m, ø16mm horogzott köröceli rádióidélő

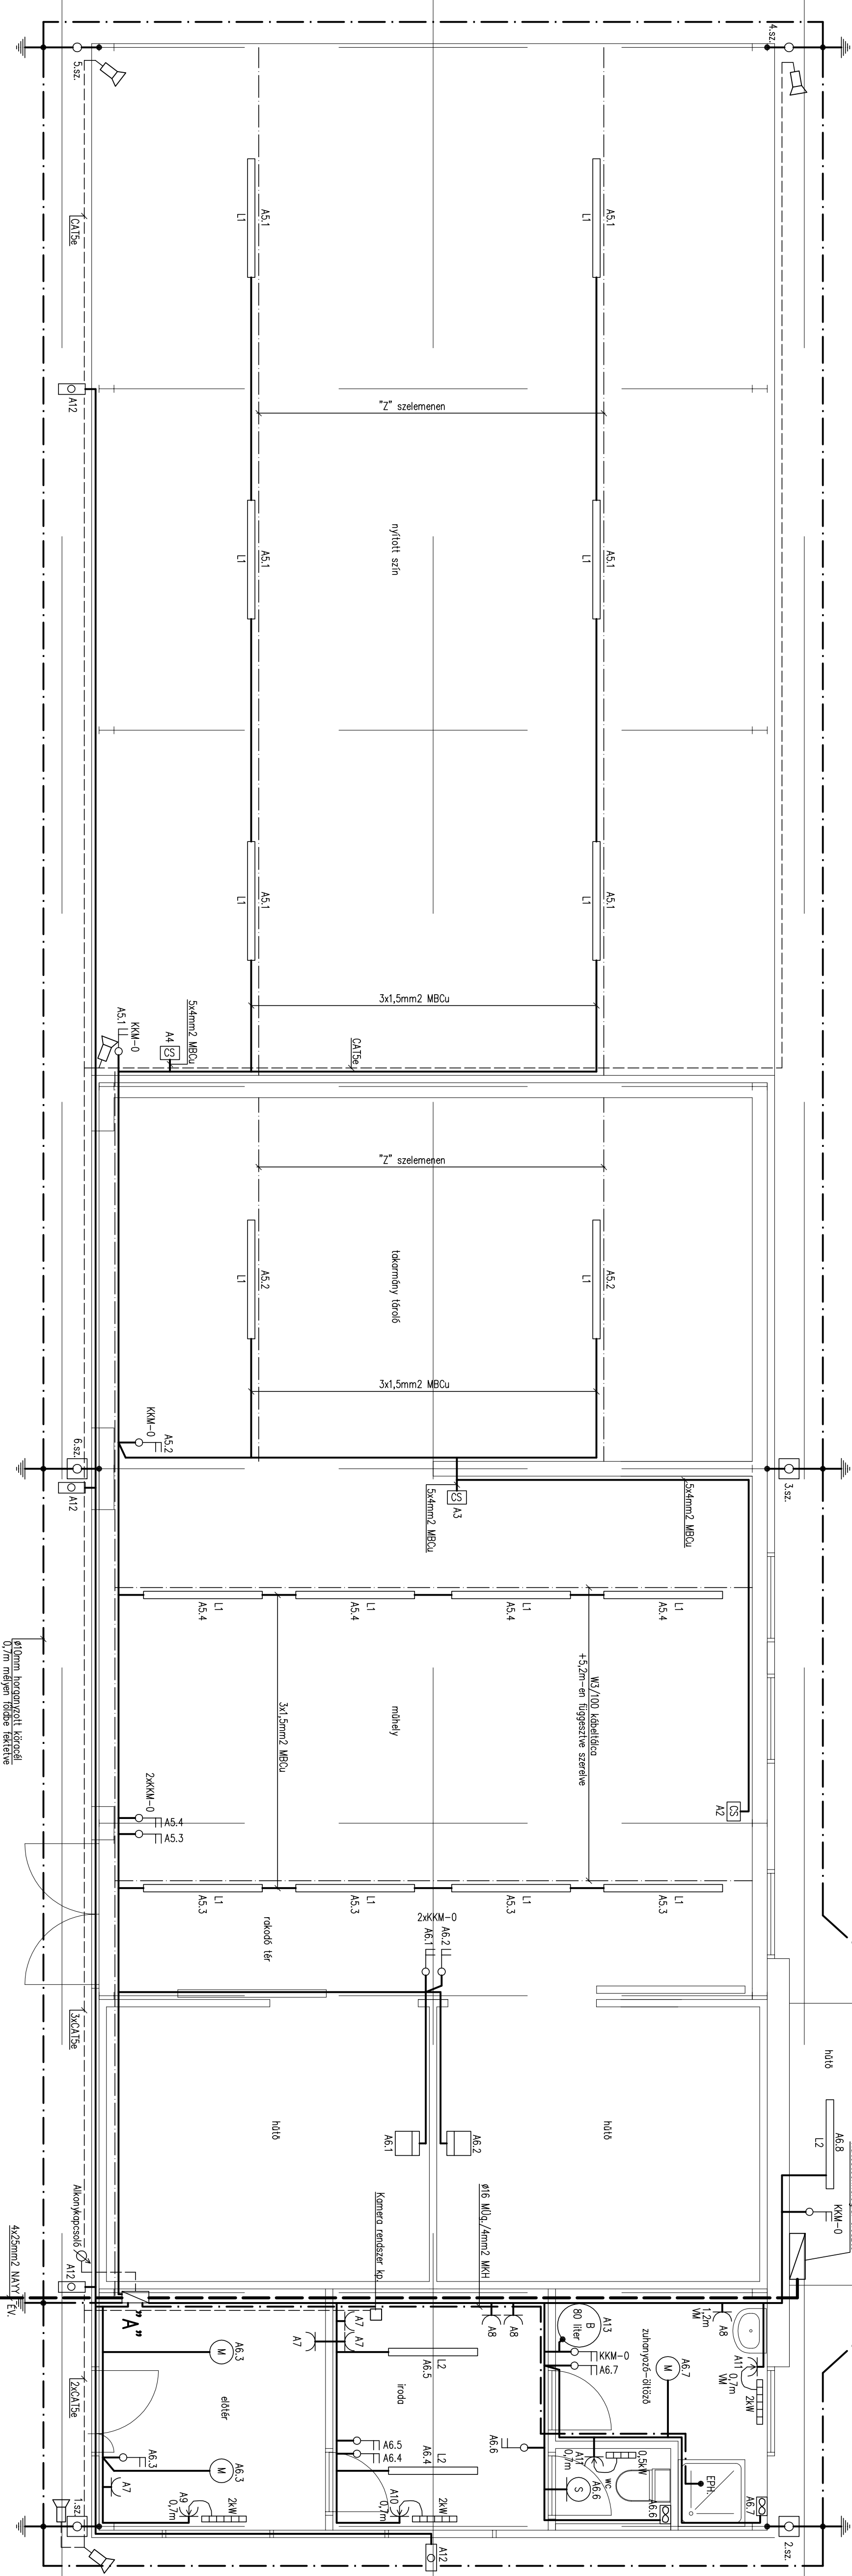

Megjegyzés

Üzemi feszültség: 3x400/230V, 50Hz  
Erntésvédelem: TN-C-S  
Villámvédelem osztály: LPS IV,  
Körföldt: Idfeszültségvédelem osztály: SPM IV,  
Kapcsolási tervek: GE-1, GE-3

Építkezés helye, megnevezése:		Működőkódok:	
Buj, 723/2.hrsz.			
Gépföldő létesítése			
Megnevezés:		2018.02.	00
Ügyvezető, tervező:		-	
Bárány Feri		bárányferi	
V-15-0381/Vn-S1/2012/01		Bárány Feri, C-19-00011	
Tervező:		Cím: H-4400 Nagygyőr	
Bárány Feri		Westik Vilmos u. 33/D	
V-15-0381/Vn-S1/2012/01		Tel.: +36-30/73-9952	
Tervező:		Email: info@bárányferi.hu	
Tervező:		Web: www.bárányferi.hu	
Dátum:		Verzió:	
Kivitelezési terv		00	
Munkaszám:		Mérték: 1:50	
18-025		Mérték: 1:50	
Munkaszám:		Mérték: 1:50	
18-025		Mérték: 1:50	
Munkaszám:		Mérték: 1:50	
18-025		Mérték: 1:50	
Munkaszám:		Mérték: 1:50	
18-025		Mérték: 1:50	
Munkaszám:		Mérték: 1:50	
18-025		Mérték: 1:50	
Munkaszám:		Mérték: 1:50	
18-025		Mérték: 1:50	
Munkaszám:		Mérték: 1:50	
18-025		Mérték: 1:50	
Munkaszám:		Mérték: 1:50	
18-025		Mérték: 1:50	
Munkaszám:		Mérték: 1:50	
18-025		Mérték: 1:50	
Munkaszám:		Mérték: 1:50	
18-025		Mérték: 1:50	
Munkaszám:		Mérték: 1:50	
18-025		Mérték: 1:50	
Munkaszám:		Mérték: 1:50	
18-025		Mérték: 1:50	
Munkaszám:		Mérték: 1:50	
18-025		Mérték: 1:50	
Munkaszám:		Mérték: 1:50	
18-025		Mérték: 1:50	
Munkaszám:		Mérték: 1:50	
18-025		Mérték: 1:50	
Munkaszám:		Mérték: 1:50	
18-025		Mérték: 1:50	
Munkaszám:		Mérték: 1:50	
18-025		Mérték: 1:50	
Munkaszám:		Mérték: 1:50	
18-025		Mérték: 1:50	
Munkaszám:		Mérték: 1:50	
18-025		Mérték: 1:50	
Munkaszám:		Mérték: 1:50	
18-025		Mérték: 1:50	
Munkaszám:		Mérték: 1:50	
18-025		Mérték: 1:50	
Munkaszám:		Mérték: 1:50	
18-025		Mérték: 1:50	
Munkaszám:		Mérték: 1:50	
18-025		Mérték: 1:50	
Munkaszám:		Mérték: 1:50	
18-025		Mérték: 1:50	
Munkaszám:		Mérték: 1:50	
18-025		Mérték: 1:50	
Munkaszám:		Mérték: 1:50	
18-025		Mérték: 1:50	
Munkaszám:		Mérték: 1:50	
18-025		Mérték: 1:50	
Munkaszám:		Mérték: 1:50	
18-025		Mérték: 1:50	
Munkaszám:		Mérték: 1:50	
18-025		Mérték: 1:50	
Munkaszám:		Mérték: 1:50	
18-025		Mérték: 1:50	
Munkaszám:		Mérték: 1:50	
18-025		Mérték: 1:50	
Munkaszám:		Mérték: 1:50	
18-025		Mérték: 1:50	
Munkaszám:		Mérték: 1:50	
18-025		Mérték: 1:50	
Munkaszám:		Mérték: 1:50	
18-025		Mérték: 1:50	
Munkaszám:		Mérték: 1:50	
18-025		Mérték: 1:50	
Munkaszám:		Mérték: 1:50	
18-025		Mérték: 1:50	
Munkaszám:		Mérték: 1:50	
18-025		Mérték: 1:50	
Munkaszám:		Mérték: 1:50	
18-025		Mérték: 1:50	
Munkaszám:		Mérték: 1:50	
18-025		Mérték: 1:50	
Munkaszám:		Mérték: 1:50	
18-025		Mérték: 1:50	
Munkaszám:		Mérték: 1:50	
18-025		Mérték: 1:50	
Munkaszám:		Mérték: 1:50	
18-025		Mérték: 1:50	
Munkaszám:		Mérték: 1:50	
18-025		Mérték: 1:50	
Munkaszám:		Mérték: 1:50	
18-025		Mérték: 1:50	
Munkaszám:		Mérték: 1:50	
18-025		Mérték: 1:50	
Munkaszám:		Mérték: 1:50	
18-025		Mérték: 1:50	
Munkaszám:		Mérték: 1:50	
18-025		Mérték: 1:50	
Munkaszám:		Mérték: 1:50	
18-025		Mérték: 1:50	
Munkaszám:		Mérték: 1:50	
18-025		Mérték: 1:50	
Munkaszám:		Mérték: 1:50	
18-025		Mérték: 1:50	
Munkaszám:		Mérték: 1:50	
18-025		Mérték: 1:50	
Munkaszám:		Mérték: 1:50	
18-025		Mérték: 1:50	
Munkaszám:		Mérték: 1:50	
18-025		Mérték: 1:50	
Munkaszám:		Mérték: 1:50	
18-025		Mérték: 1:50	
Munkaszám:		Mérték: 1:50	
18-025		Mérték: 1:50	
Munkaszám:		Mérték: 1:50	
18-025		Mérték: 1:50	
Munkaszám:		Mérték: 1:50	
18-025		Mérték: 1:50	
Munkaszám:		Mérték: 1:50	
18-025		Mérték: 1:50	
Munkaszám:		Mérték: 1:50	
18-025		Mérték: 1:50	
Munkaszám:		Mérték: 1:50	
18-025		Mérték: 1:50	
Munkaszám:		Mérték: 1:50	
18-025		Mérték: 1:50	
Munkaszám:		Mérték: 1:50	
18-025		Mérték: 1:50	
Munkaszám:		Mérték: 1:50	
18-025		Mérték: 1:50	
Munkaszám:		Mérték: 1:50	
18-025		Mérték: 1:50	
Munkaszám:		Mérték: 1:50	
18-025		Mérték: 1:50	
Munkaszám:		Mérték: 1:50	
18-025		Mérték: 1:50	
Munkaszám:		Mérték: 1:50	
18-025		Mérték: 1:50	
Munkaszám:		Mérték: 1:50	
18-025		Mérték: 1:50	
Munkaszám:		Mérték: 1:50	
18-025		Mérték: 1:50	
Munkaszám:		Mérték: 1:50	
18-025		Mérték: 1:50	
Munkaszám:		Mérték: 1:50	
18-025		Mérték: 1:50	
Munkaszám:		Mérték: 1:50	
18-025		Mérték: 1:50	
Munkaszám:		Mérték: 1:50	
18-025		Mérték: 1:50	
Munkaszám:		Mérték: 1:50	
18-025		Mérték: 1:50	
Munkaszám:		Mérték: 1:50	
18-025		Mérték: 1:50	
Munkaszám:		Mérték: 1:50	
18-025		Mérték: 1:50	
Munkaszám:		Mérték: 1:50	
18-025		Mérték: 1:50	
Munkaszám:		Mérték: 1:50	
18-025		Mérték: 1:50	
Munkaszám:		Mérték: 1:50	
18-025		Mérték: 1:	